EHITUSÕIGUSE TABEL

pos. nr.	krundi aadress Tallinn aadressi sihtpunkt	krundi planeeritud suurus m²	ehitusalune m²	bruto korrutis (m ruutmeetrites hoone kõikide korruste pindalade summa)	max hoonete arv, k.a. kõrvalhoone	max ehitusalune pindala (maapealne osa)	max korrusarv (maapealne osa)	max korrusele ehitatav pindala (maapealne osa)	max ehitusalus % (katastriüksuse pindalast)	suletud kinnisplinti katastriüksuse pindalast %	max. treipaisvus (m)	parkimiskohtade arv lahendatakse ja m. kinnistutel	servituudi vajadus	kitsendused	arhitektuurinõuded
1		2402	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
2		2400	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
3		2401	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
4		2401	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
5		2409	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
6		2406	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
7		2418	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
8		2415	450	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EEr 100%	E 100%	900	TP 3	8 ; 8			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
9		2147	350	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
10		2000	300	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks; • planeeritud alapaamale, 2 m lausett alapaama vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
11		2000	300	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
12		2000	300	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
13		2000	300	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
14		2000	300	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
15		2000	300	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
16		2004	300	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE2 100%	E 100%	600	TP 3	4 ; 4			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
17		1555	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
18		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
19		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
20		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
21		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
22		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
23		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
24		1514	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
25		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
26		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
27		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
28		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
29		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
30		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
31		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
32		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
33		1518	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
34		1501	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
35		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
36		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
37		1501	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
38		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
39		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
40		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
41		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
42		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
43		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
44		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
45		1512	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
46		1534	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks; • planeeritud alapaamale, 2 m lausett alapaama vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
47		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
48		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
49		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
50		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
51		1500	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
52		1502	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
53		1507	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
54		1505	225	2; 8 m/ 1; 5m	1+2	EE 100%	E 100%	450	TP 3	3 ; 3			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
55		22399	-	-	-	Üm 100%	Üm 100%	-	-	-					
56		395	-	-	-	Üm 100%	Üm 100%	-	-	-			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • veetrassile, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassile, 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
57	Tamme tee	4620	-	-	-	L 100%	L 100%	-	-	-			• veetrassile ja reovee kanalisatsioonitrassile, 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassile, 1 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks; • maakaabli trassile, äärmise trassi teljest 1 m mõlemale poole kaablit võrguvaldaja kasuks;	• maakaabli kätsevõrrd lausega 4 meetrit;	
58	Neligi tee	5088	-	-	-	L 100%	L 100%	-	-	-			• veetrassi ja reovee kanalisatsioonitrassi liitumispunktis, 2 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks;		
59	Trelli tee	19256	-	-	-	L 100%	L 100%	-	-	-			• veetrassi, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassile, 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks; • veetrassile, reovee ja sademevee kanalisatsioonitrassile, 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks; • gaasitrassi liitumispunktile, 1 m liitumispunkti keskmest ümber perimeetri võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks; • planeeritud elektripaigaldise tiitumiskohta, 1 m lausett kõiki vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks; • planeeritud alapaamale, 2 m lausett alapaama vätikonfuunist võrguvaldaja kasuks.		

Servituut vajadus lähnovõrkudele väljapool Trelli katastriüksust:
Katastriüksus Tamme tee (kadastritunnus 65301:001:0023)
• veetrassile ja reovee kanalisatsioonitrassile 2 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks;
• gaasitrassile, 1 m äärmise trassi teljest mõlemale poole trassi võrguvaldaja kasuks.

Katusekalle: 0° - 30°

Välisvimstus:
puit,vineer,betoon, kivi, krohv

Pirsi: pulpiine, võrkpiire heliga max hor 1.5 m

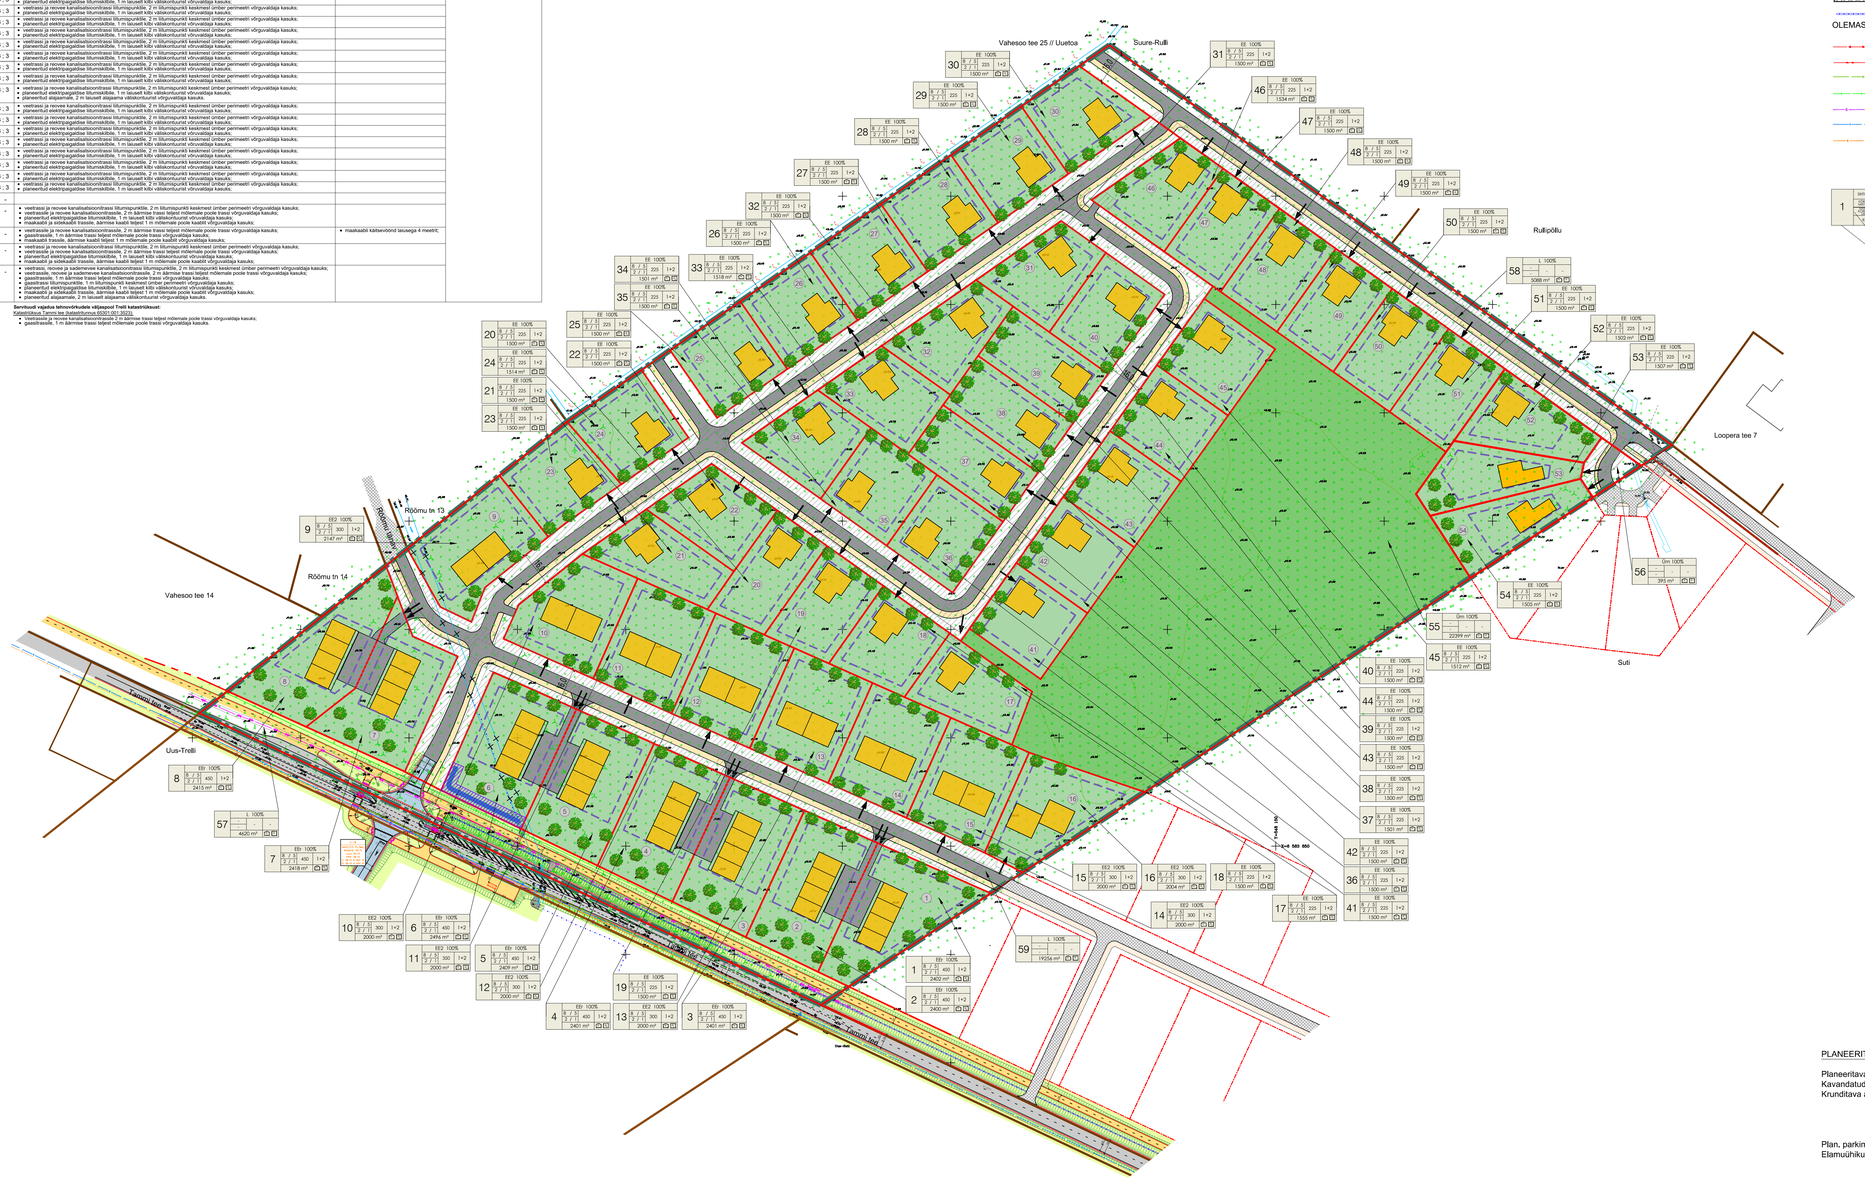

TINGMÄRGID

- Planeeritava ala piir
- Olemasolevate kinnistute piirid
- Planeeritud kruntide piirid
- Naaberalal planeeritud krundi piir
- Planeeritud hoonestusala
- Planeeritud hoone sooviturlik asukoht
- Moodustatava krundi pos nr
- Sissesõit krundile
- Olemasolev tee
- Planeeritud sõidutee / kõnnitee
- Varem planeeritud sõidutee / kõnnitee
- Planeeritud üldkasutatav roheala
- Tehnovõrgu kaitsevöönd
- Tehnovõrgu servituudi vajadusega ala
- Servituudi vajadusega ala kraavi teenindamiseks
- Juurdepääsu servituudi vajadusega ala
- Olemasolev kraav
- Likvideeritav kraav
- Planeeritud kraav

PROJEKTEERITUD TEED JA OBJEKTID

Osaühing Optimal Projekt koostab Tammi tee rekonstrueerimise põhiprojekt, töö nr P21002 26.08.2021.

- Sõidutee
- Mahasõit
- Kergliiklustee
- Haljastus
- Erosioonitõkkematt
- Nõlvakindlustus
- Kraav

OLEMASOLEVAD TEHNORAJATISED

- Madalpinge maakaabel
- Kõrgepinge õhuliin
- Sidekaabel
- Drenaažitorustik
- Gaasitorustik
- Veetorustik
- Reovee kanalisatsioonitorustik

1 — SKYCSDAHE S:DETJAAK LÄKSES
- KÕRGUS MEETRITES, SUURIM KÕRRUSELEIUS: ELAMU / ABIHOONE
- MOODUSTATAVA KRUNDI POSITSIOON NUMBER
- HOONETE ARV KRUNDIL: PÕHIHOONE /ABIHOONE
- PLANEERITAV PARKIMISKOHTADE ARV ÕUES
- PLANEERITAV PARKIMISKOHTADE ARV HOONES
- EHITISEALUNE PIND

PLANEERITAVA ALA NÄITAJAD:

Planeeritava ala suurus	14,44 ha	
Kavandatud kruntide arv	59	
Krunditava ala maa bilanss:		
elamumaa	92642 m²	64,1%
transpordimaa	28964 m²	20,1%
üldkasutatav maa	22794 m²	15,8%
Plan. parkimiskohtade arv	210 kohta	
Elamuühikute arv	86	

Märkused:
1. Topo-geodeetilise alusplaani koostas OÜ AderGeo 20.02.2021, töö nr M180721;

Planeeringu koostamise korraldaja	Rae Vallavalitsus	RAE VALD, RAE KÜLA	Töö nr. 460
Planeerija	Optimal Projekt OÜ	TRELLI KINNISTU DETAILPLANEERING	DP
Arhitekt	K.Sarrõzik		M 1:1000
Projektijuht	A. Anton	PÕHIJOONIS	25.08.2022
Tehnik	K. Kuus		A3-04